



Código: 1209-014

Material: Aluminio 6063

Temple : T5

Espesor de acabado: 6-10 µm

Para panel de: 18 o 19

Unidad de medida: pieza

Diagrama de instalación:

Realizar un ranurado a la puerta del gabinete de 3mm de ancho y 8,5mm min. de profundidad, para embutir la jaladera, y fijarla utilizando adhesivo.



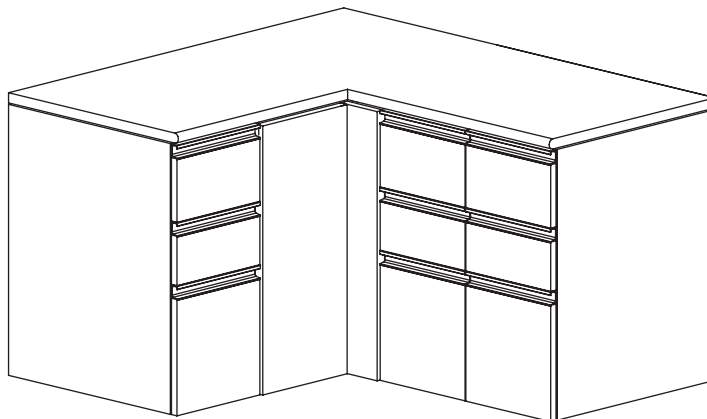


Diagrama de Producto:

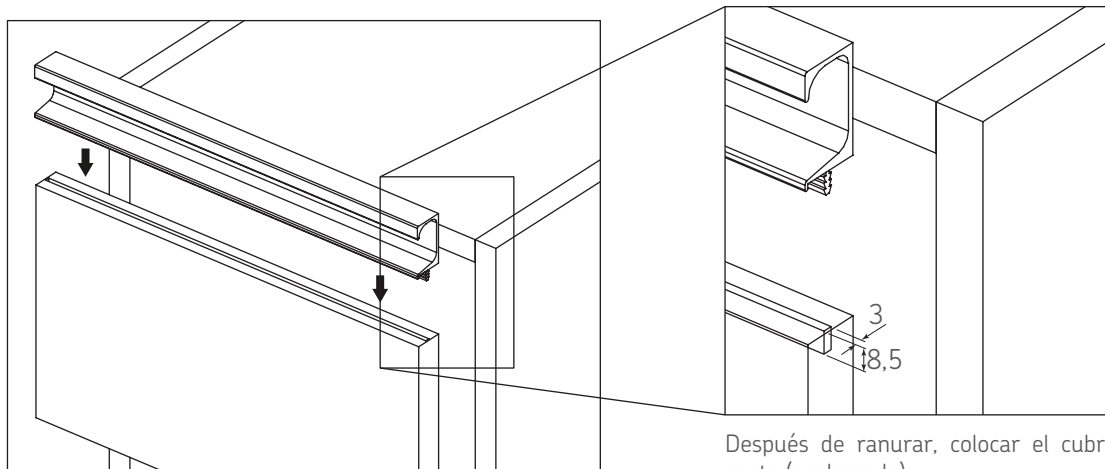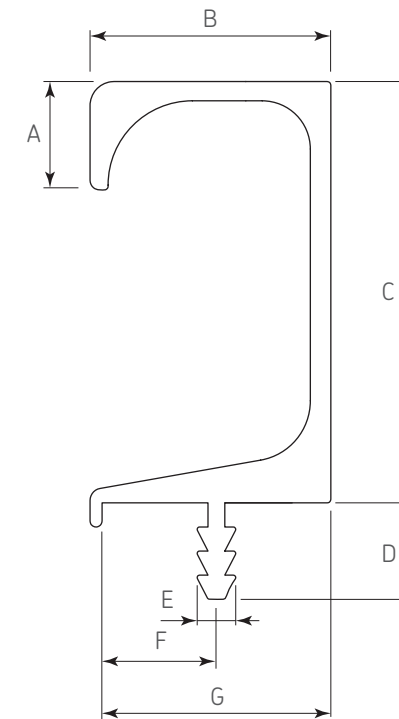

Dimensiones generales

A	B	C	D	E	F	G
9	20	35	8	3,2	9,5	19