

HOTELERIA Y RESTAURANTE

Sello de grafito retardante de fuego y sello de humo de silicona de alta densidad



Código: 0807-253 **Material:** Grafito expandido con polímero SZ25 y productos químicos retardantes del fuego. **Acabado:** Negro **Espesor de puerta:** 30 a 60 **Unidad de medida:** pieza

Temperatura de expansión inicial: Entre 150 y 180°C

Relación de expansión: 25 veces el volumen de la muestra


Temperatura de servicio: +60 a 0°C

Carga de presión: 3bar con carga de 585g sobre la muestra, calentado a 600°C.



Prueba contra fuego: Probado según UL10C, BS 476 Parte 22-24, EN 1634-1 2012,2014 y 2018

Diagrama de instalación:


Aplicación al marco de la puerta:

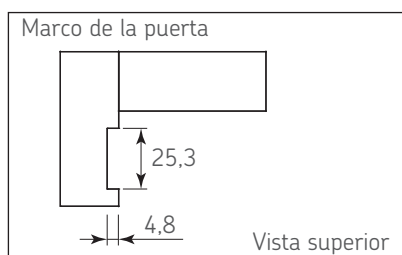

Tipo de montaje: Auto adhesivo

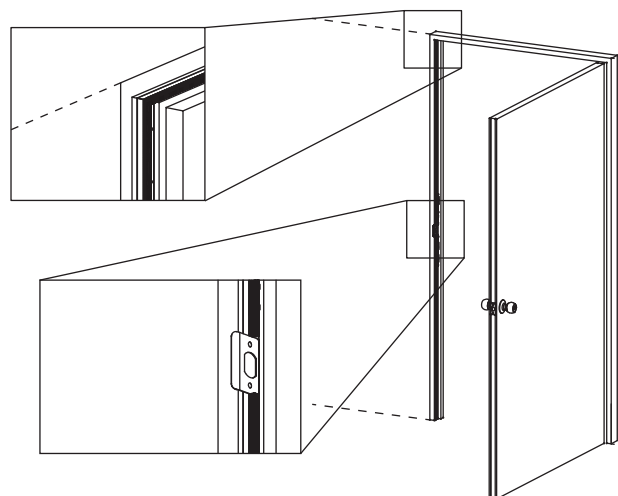
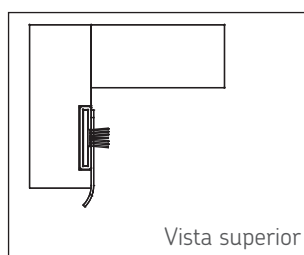


Nota: Se recomienda utilizar con puertas de material Ignifugo o retardante de fuego

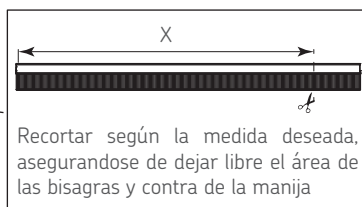

Recortar según la medida deseada, asegurándose de dejar libre el área de las bisagras y contra de la manija

Diagrama de Producto:

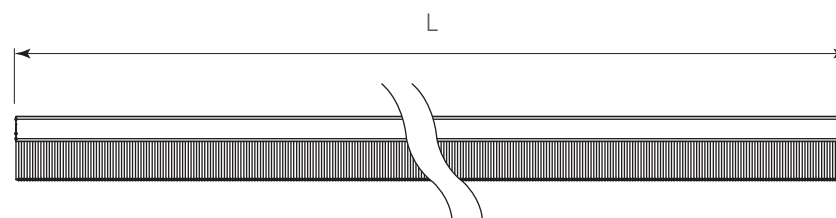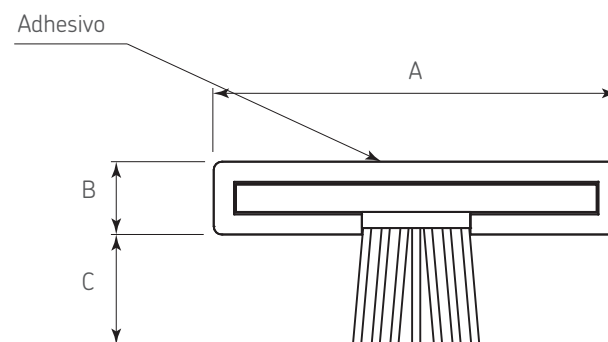

Dimensiones Generales

A	B	C	L
25	4,5	5 a 6	2 100

HOTELERIA Y RESTAURANTE



Sello de grafito retardante de fuego y sello de humo de silicona de alta densidad



Diagrama de instalación:




Aplicación sobre la puerta:

Tipo de montaje: Auto adhesivo

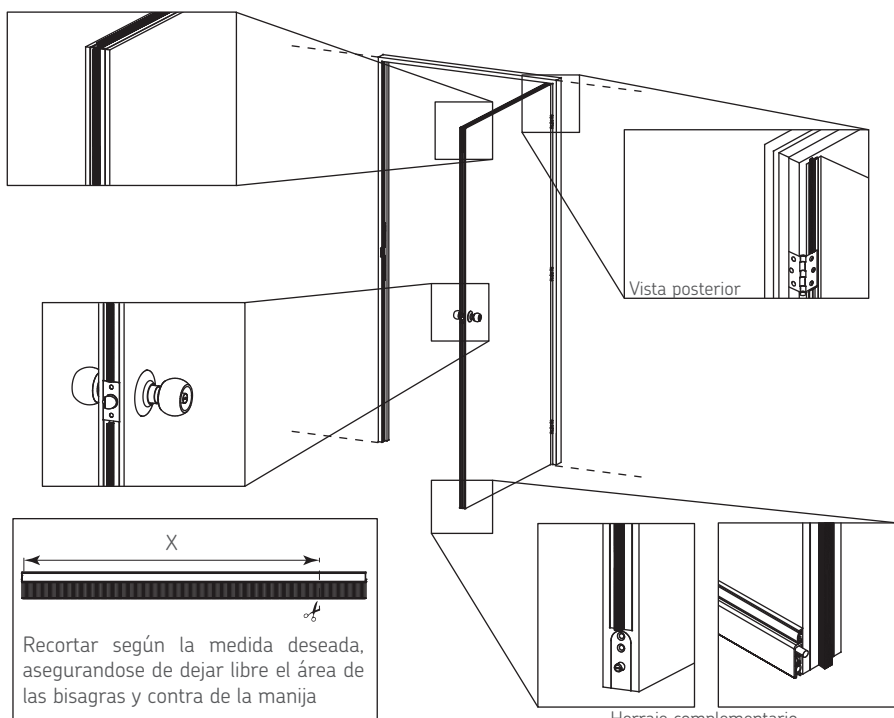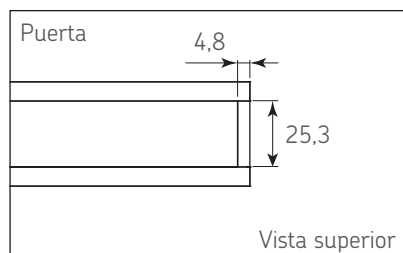

Herraje complementario
(No incluido)

Herraje complementario (no incluido)

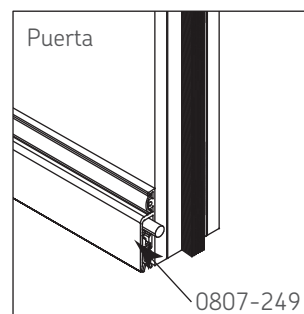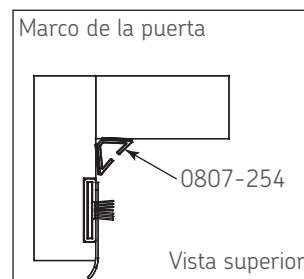

Herraje complementario

Código	Descripción
0807-249	Sello para puerta sobrepuesto 806mm
0807-250	Sello para puerta sobrepuesto 906mm
0807-251	Sello para puerta embutido puerta de 900mm
0807-252	Sello para puerta embutido puerta de 1000mm
0807-254	Sello humo y acustico 40dB