HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

08.07

HOTELERIA Y RESTAURANTE

Sello de grafito retardante de fuego y sello de humo de silicona de alta densidad




Código: 0807-253 **Material:** Grafito expandido con polímero SZ25 y productos químicos retardantes del fuego. **Acabado:** Negro **Espesor de puerta:** 30 a 60 **Unidad de medida:** pieza

Temperatura de expansión inicial: Entre 150 y 180°c **Relación de expansión:** 25 veces el volumen de la muestra **Temperatura de servicio:** +60 a 0°c


Carga de presión: 3bar con carga de 585g sobre la muestra, calentado a 600° C. **Prueba contra fuego:** Probado según UL10C, BS 476 Parte 22-24, EN 1634-1 2012,2014 y 2018


Diagrama de instalación:

Aplicación al marco de la puerta:

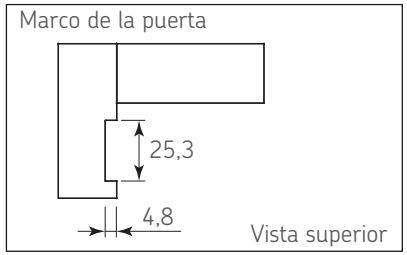


Tipo de montaje: Auto adhesivo

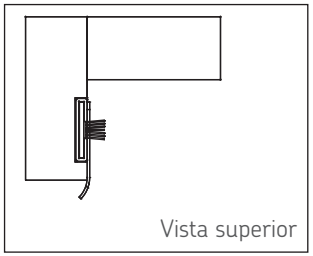

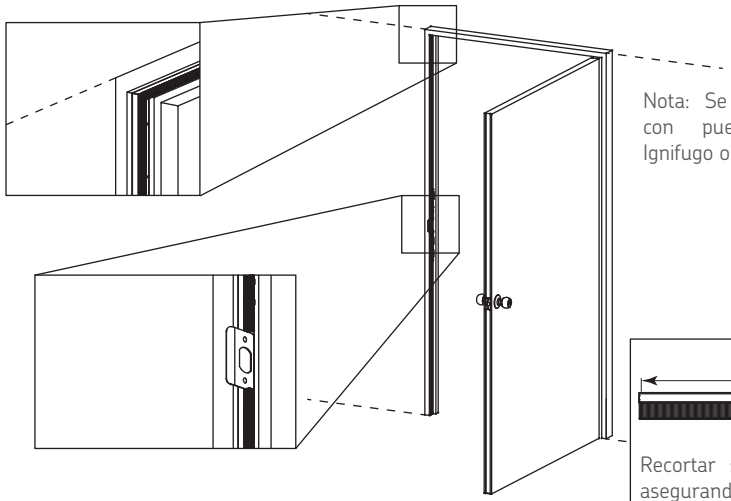



Nota: Se recomienda utilizar con puertas de material Ignifugo o retardante de fuego

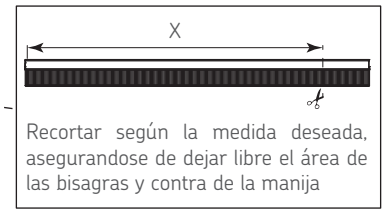

Recortar según la medida deseada, asegurandose de dejar libre el área de las bisagras y contra de la manija

Diagrama de Producto:

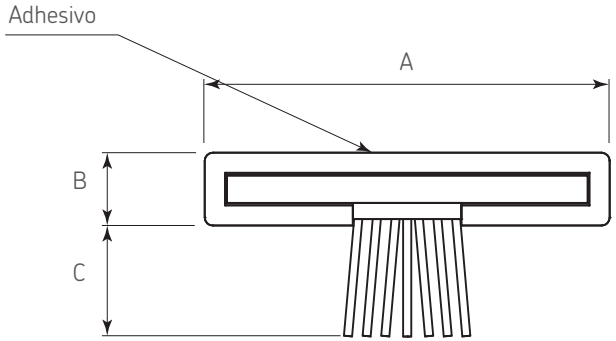

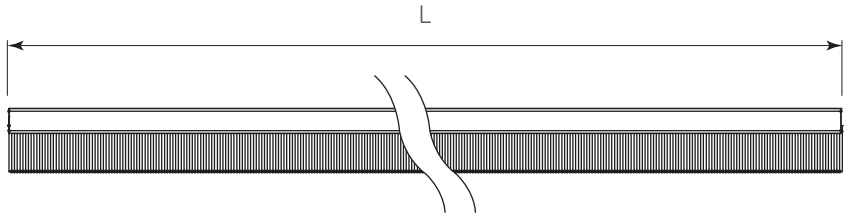

Dimensiones Generales

A	B	C	L
25	4,5	5 a 6	2 100

Dimensiones expresadas en: mm (Medidas de referencia para su instalación. Se puede generar cambios a la información publicada en este documento sin previo aviso)

HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

08.07

HOTELERIA Y RESTAURANTE


Sello de grafito retardante de fuego y sello de humo de silicona de alta densidad




Diagrama de instalación:


Aplicación sobre la puerta:


Tipo de montaje: Auto adhesivo

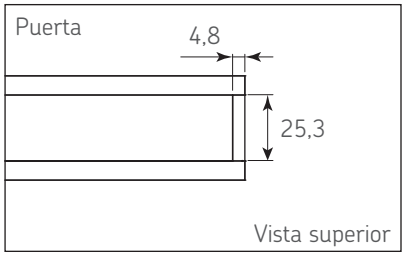


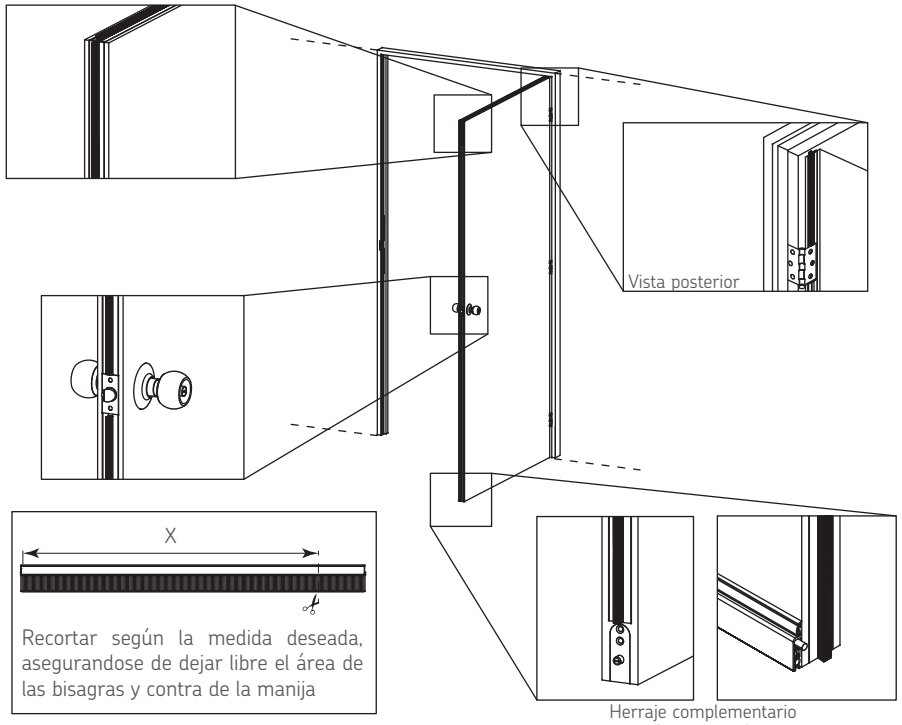

Herraje complementario (no incluído)

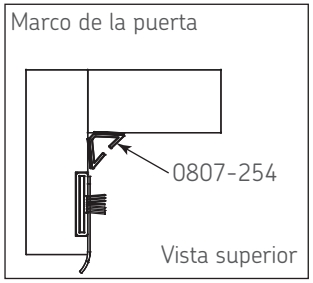



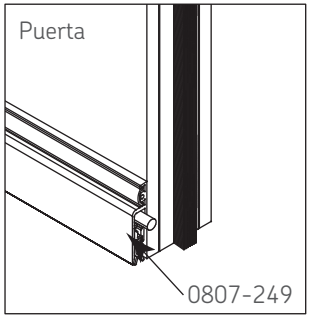

Herraje complementario

Código	Descripción
0807-249	Sello para puerta sobrepuesto 806mm
0807-250	Sello para puerta sobrepuesto 906mm
0807-251	Sello para puerta embutido puerta de 900mm
0807-252	Sello para puerta embutido puerta de 1000mm
0807-254	Sello humo y acustico 40dB

Dimensiones expresadas en: mm

(Medidas de referencia para su instalación. Se puede generar cambios a la información publicada en este documento sin previo aviso)