



Código: 1209-039

Material: Aluminio 6063

Temple : T5




Espesor de acabado: 6-10 µm

Para panel de: 18 o 19

Unidad de medida: pieza

Diagrama de instalación:

Realizar un ranurado a la puerta del gabinete de 4mm de ancho y 12mm min. de profundidad, para embutir la jaladera, y fijarla utilizando adhesivo.

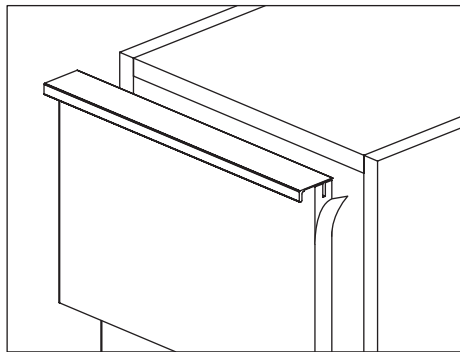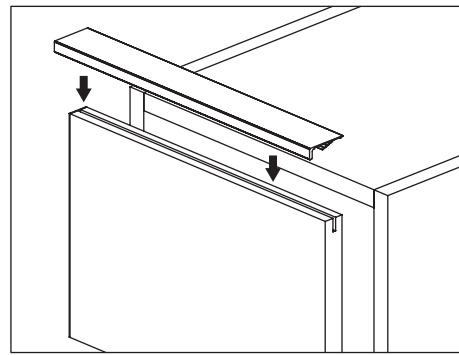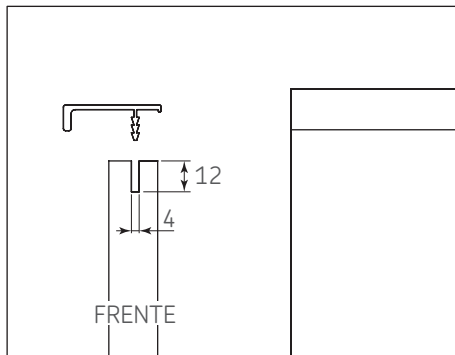

Después de ranurar, colocar el cubre canto (enchapado).

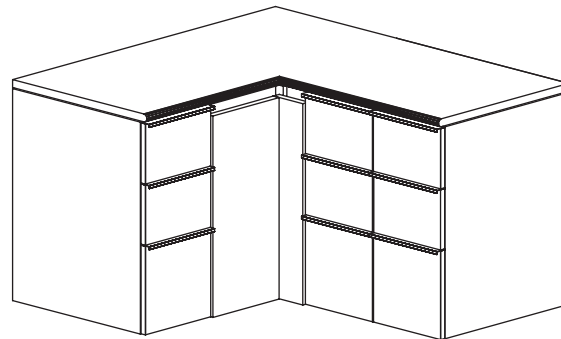


Diagrama de Producto:

